



Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

An die
Prüfsachverständigen für
die Prüfung von Lüftungstechnischen Anlagen

18. Juli 2013
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
(bei Antwort bitte angeben)
VI.1 – 100/20

MR Czepuck
Telefon 0211 38436226
Fax 0211 38439601
Knut.Czepuck@MBWSV.NRW.
de

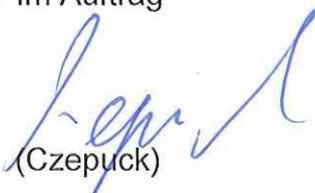
Landesbauordnung - Verwendbarkeitsnachweise
Brandschutzklappen in Abluftanlagen chemisch genutzter Digestorien

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass die Verwendung von Brandschutzklappen in Abluftanlagen chemisch genutzter Digestorien (im folgenden Laborabluf-BSK genannt) derzeit von keinem Verwendbarkeitsnachweis abgedeckt wird. Dies betrifft die auf Grundlage der DIN EN 15650 mit CE-Konformitätserklärung oder auf Grundlage allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen in Verkehr gebrachten Brandschutzklappen. Sofern keine Lösungen gemäß Bild 4.1 LüAR NRW – Lüftungsanlagenrichtlinie – zur Ausführung kommen, bedürfen Laborabluf-BSK einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall gem. § 23 BauO NRW – Landesbauordnung, da dieser Anwendungsbereich nicht in der DIN EN 15650 enthalten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


(Czepuck)

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 3843-0
Telefax 0211 3843-9110
poststelle@mbwsv.nrw.de
www.mbwsv.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 704, 709,
719 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke